CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

PROCESSO: 2474/14 — enersa

Projeto APROVADO e liberado para a execução com validade 24 (vinte e quatro) meses a partir da data abaixo. Porém esta aprovação não exime responsabilidade civil do autor da ART do Projeto/Execução.

Após a execução dos serviços, um pedido de vistoria deverá ser solicitado junto a esta concessionária, onde a energização da obra está condicionada a irrestrita observância do projeto original aprovado, devendo os materiais aplicados obedecer às normas da ABNT e dos padrões em vigor das normas desta concessionária.

APROVADO POR: Ana Paula Vasconcelos — DATA: 14/10/2014.

OBSERVAÇÕES — enersa

Toda obra de conexão / extensão e/ou reforço da rede do trecho em destaque será executada por esta concessionária, concessionária, conforme regulamentação vigente.

Todos os condutores da média tensão deverão ser instalado obedecendo as distancias de seguranças previstas pela NDU 002.

O pedido de vistoria e ligação deverá ser feito com **ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS** da data de entrega do empreendimento, prazo necessário para elaboração de projeto e execução de obra de Reforço ou Construção na Rede de Distribuição.

DIAGRAMA UNIFILAR

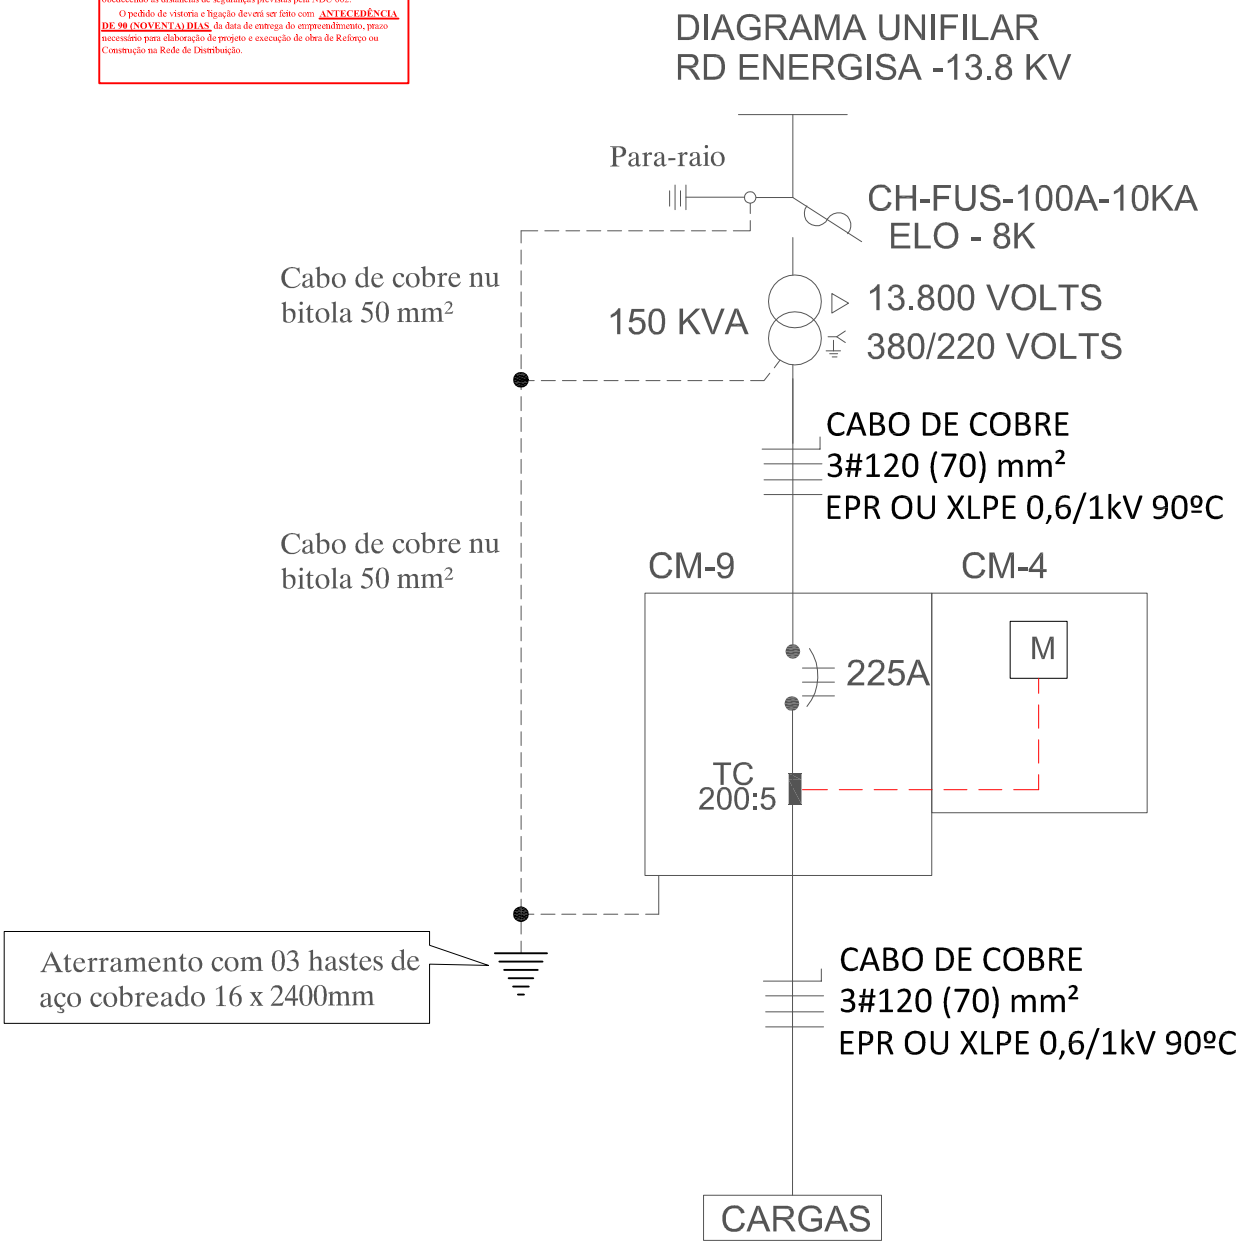

DESENHOS: DIAGRAMA UNIFILAR	ATIVA Projetos Elétricos	DATA: OUTUBRO 2014
PROJETO: SUBESTAÇÃO 150KVA		ESCALA: S/E
Proprietario: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		FORMATO: A4
Endereço: RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO Nº300, TAMBIA, JOAO PESSOA/PB	Responsável Técnico: Kadner Pequeno Feitosa CREA - 1600584594	PRANCHA: 04/05

CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK
CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK
CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK