


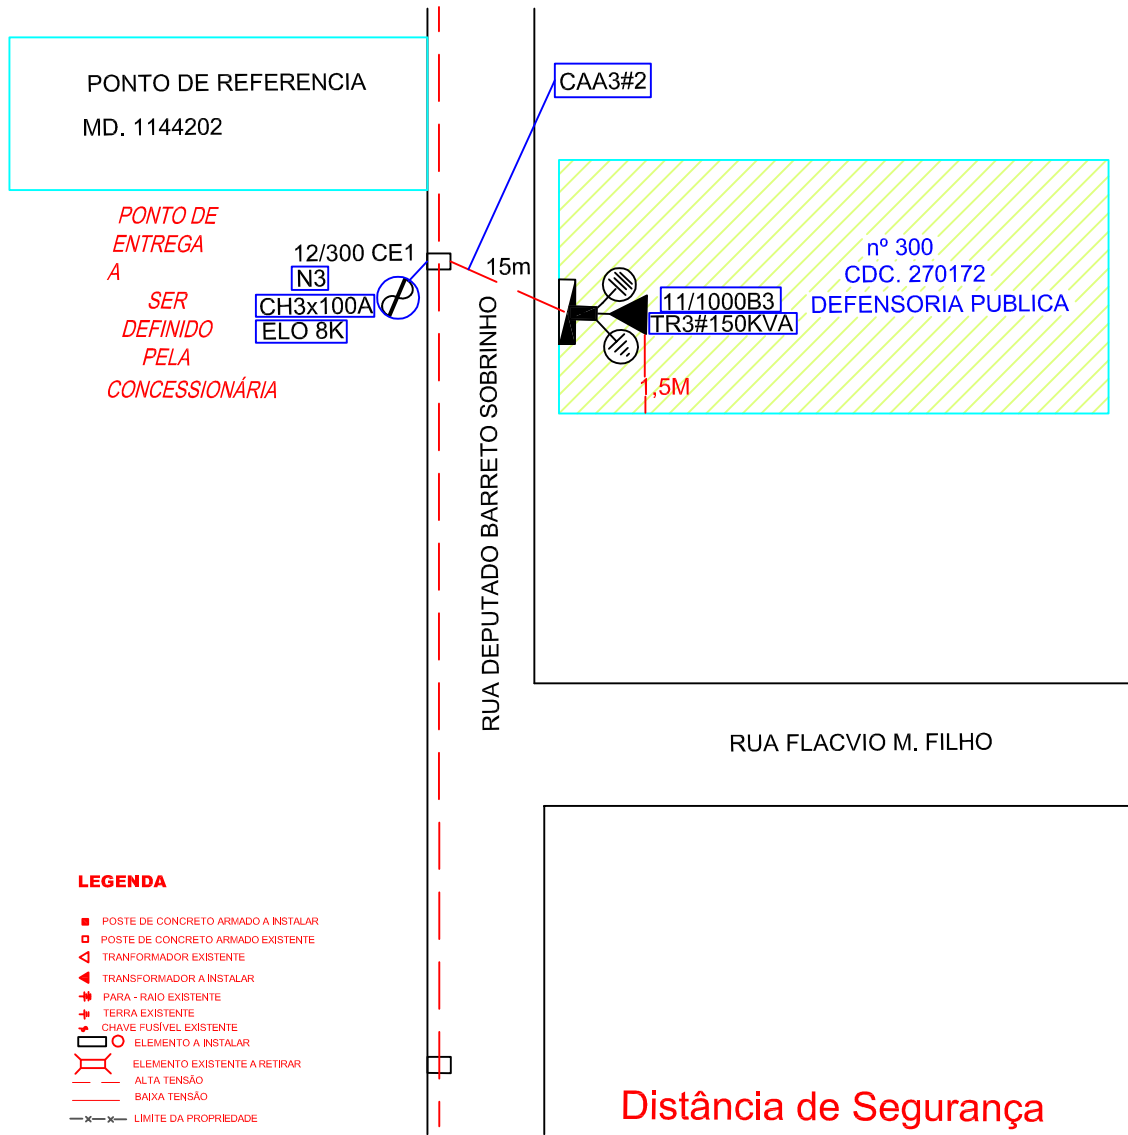

- LEGENDA**
- POSTE DE CONCRETO ARMADO A INSTALAR
 - POSTE DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE
 - △ TRANSFORMADOR EXISTENTE
 - ▲ TRANSFORMADOR A INSTALAR
 - ✚ PARA - RAIO EXISTENTE
 - ✚ TERRA EXISTENTE
 - ✚ CHAVE FUSÍVEL EXISTENTE
 - ELEMENTO A INSTALAR
 - ⊖ ELEMENTO EXISTENTE A RETIRAR
 - ALTA TENSÃO
 - - - BAIXA TENSÃO
 - x-x- LIMITE DA PROPRIEDADE

PROCESSO: 2474/14

energisa

Projeto APROVADO e liberado para a execução com validade 24 (vinte e quatro) meses a partir da data desta. Porém esta aprovação não extingue a responsabilidade civil do autor da ART do Projeto/Execução.

Após a execução dos serviços, um pedido de vistoria deverá ser solicitado junto a esta concessionária, onde a energização da obra está condicionada a inspeção observância do projeto original aprovado, devendo os materiais aplicados obedecer as normas da ABNT e dos padrões em vigor das normas desta concessionária.

Ana Paula Vasconcelos

APROVADO POR: Ana Paula Vasconcelos DATA: 14/10/2014.


OBSERVAÇÕES

energisa

Toda obra de conexão / extensão e/ou reforço da rede do trecho em destaque será executada por esta concessionária, concessionária, conforme regulamentação vigente.

Todos os condutores de média tensão deverão ser instalados obedecendo as distâncias de segurança previstas pela NDI 002.

O pedido de vistoria e ligação deverá ser feito com **ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS** da data de entrega do empreendimento, prazo necessário para elaboração de projeto e execução de obra de Reforço ou Construção na Rede de Distribuição.

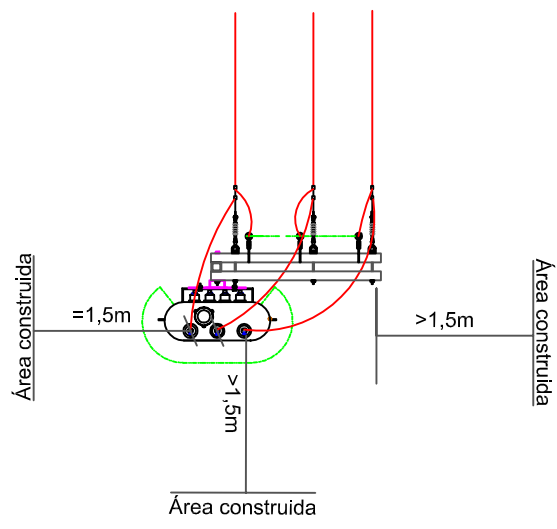

DESENHOS: PLATA DE LOCALIZAÇÃO e DISTANCIA DE SEGURANÇA PROJETO: SUBESTAÇÃO 150KVA Proprietario: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO Endereço: RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO Nº300, TAMBIA, JOAO PESSOA/PB	ATIVA Projetos Elétricos	DATA: OUTUBRO 2014
		ESCALA: S/E FORMATO: A4
	PRANCHA: 05/05	
Responsável Técnico: Kadner Pequeno Feitosa CREA - 1600584594		